

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: ecotechbvba@live.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4939458
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/12/2017

Klant / Opdrachtgever:
ECOTECH BVBA
OOSTSTATIESTRAAT 160
2550 KONTICH

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: STRIJDERSTRAAT 14 EDEGEM 2650
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 22/12/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/12/2042 Onderzoeker: VAN LOON DANNY
Eigendom van: -
Installateur: ECOTECH BVBA OOSTSTATIESTRAAT 160 2550 KONTICH
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: NB Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 6,65 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 32A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolati weerstand: 5,64 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

	1. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
	2. Daar er op de bestaande verlichtingspendels (up/down-ligthers) verlies werd gemeten werden deze allen afgekoppeld zo ze op het moment van de controle géén deel uitmaakte van de vaste installatie. Alvorens deze terug in gebruik te nemen/aan te sluiten dienen deze hersteld te worden!
O	
I	Geen inbreuken.

BESLUIT

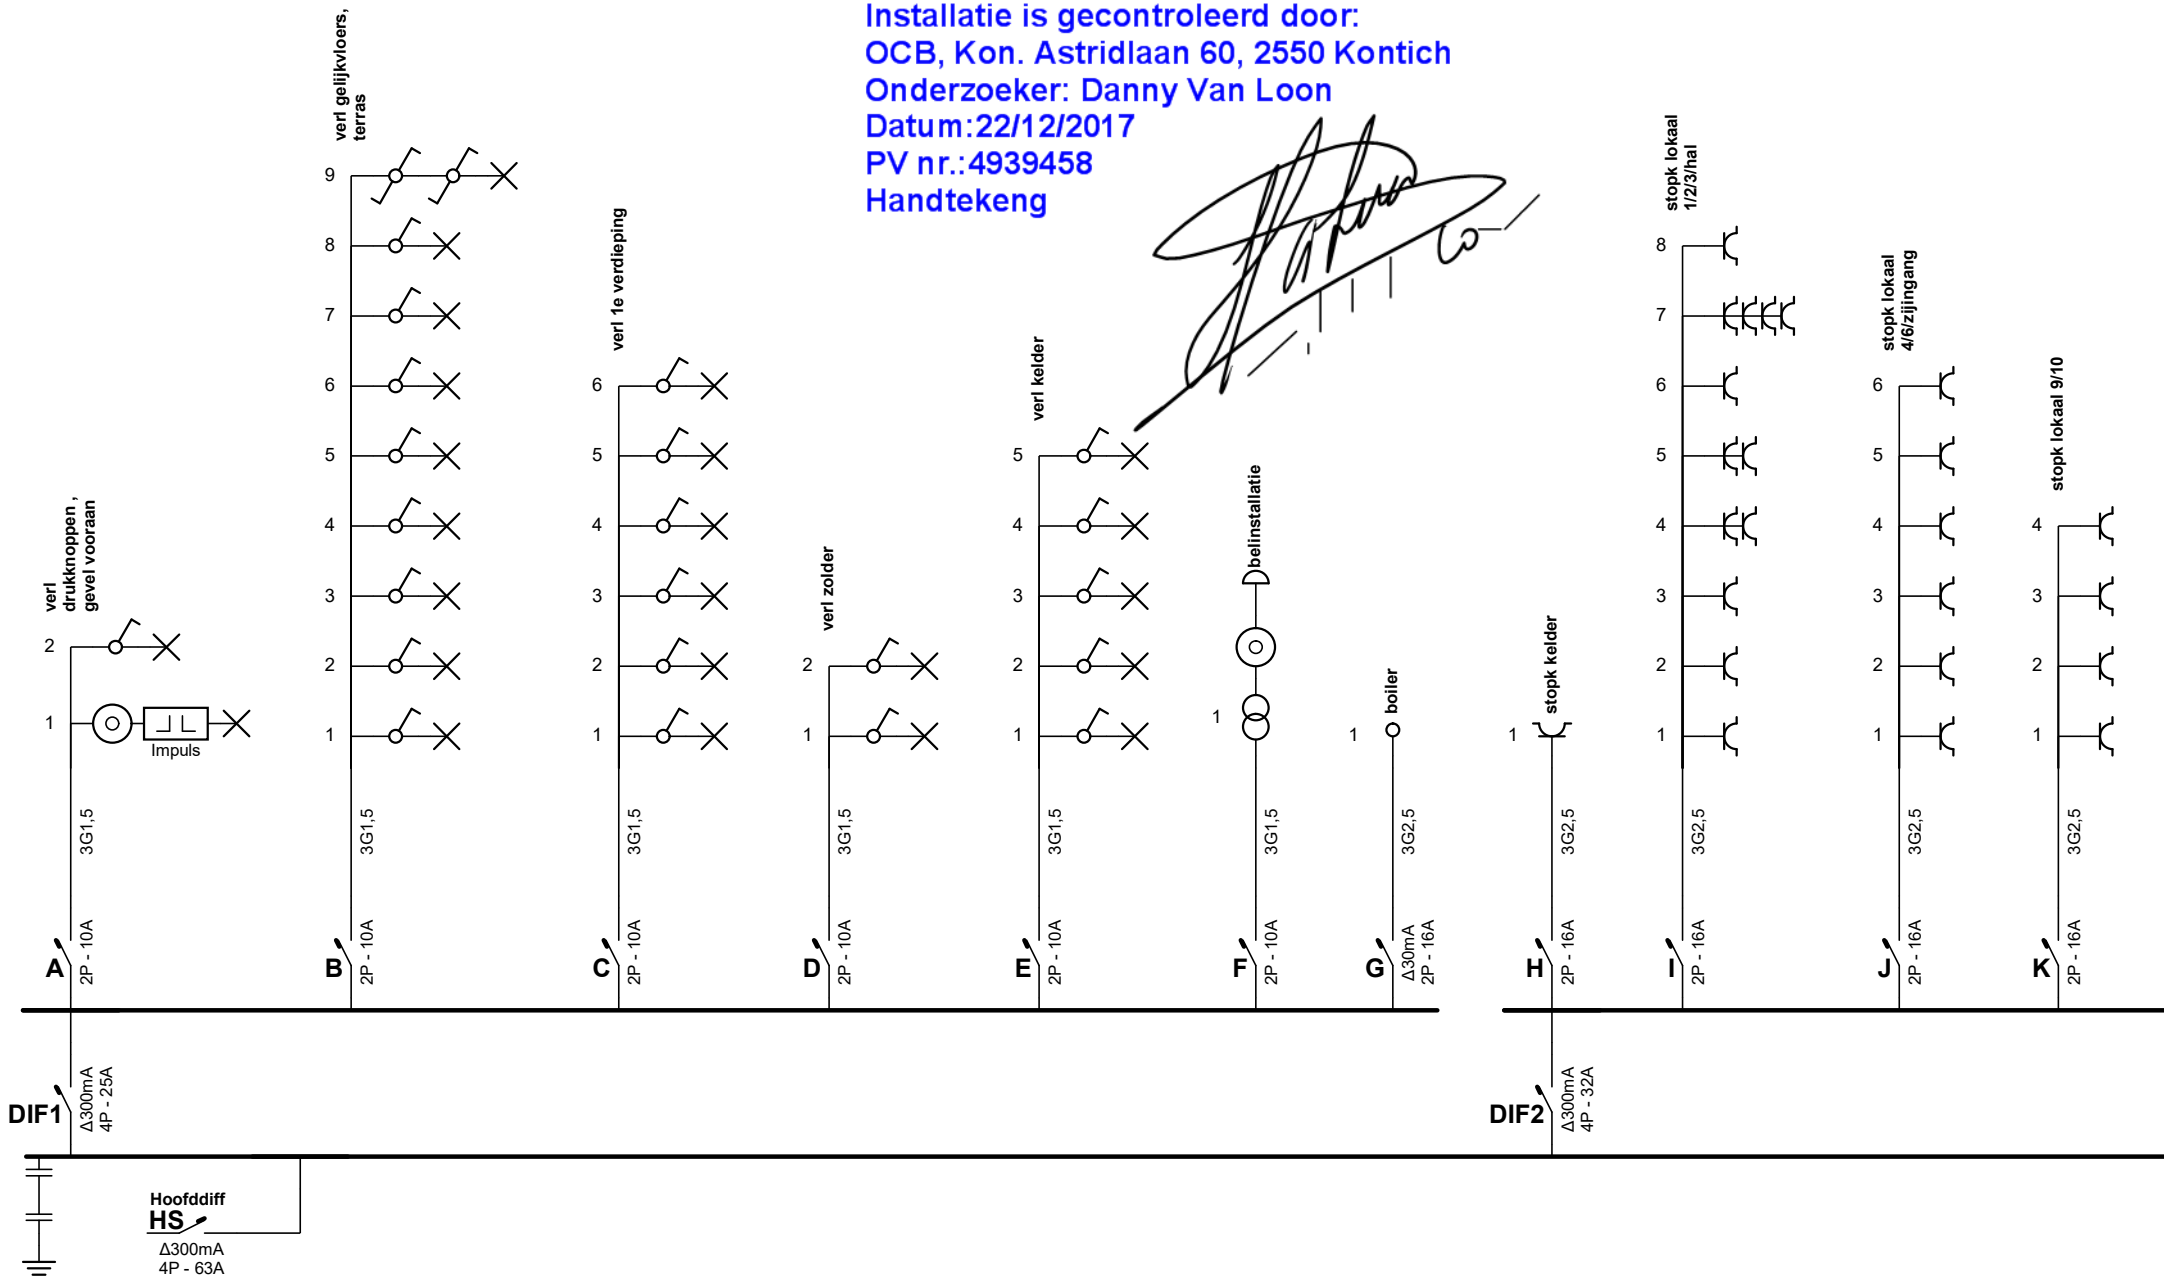
De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker: Danny Van Loon
 Datum: 22/12/2017
 PV nr.: 4939458
 Handtekeng

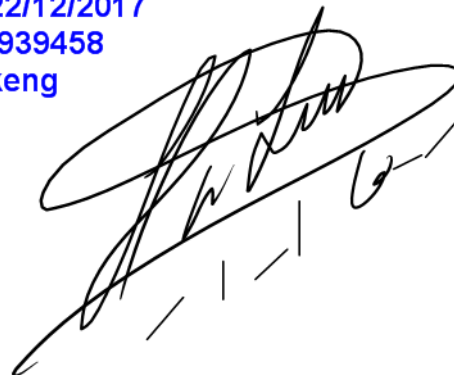
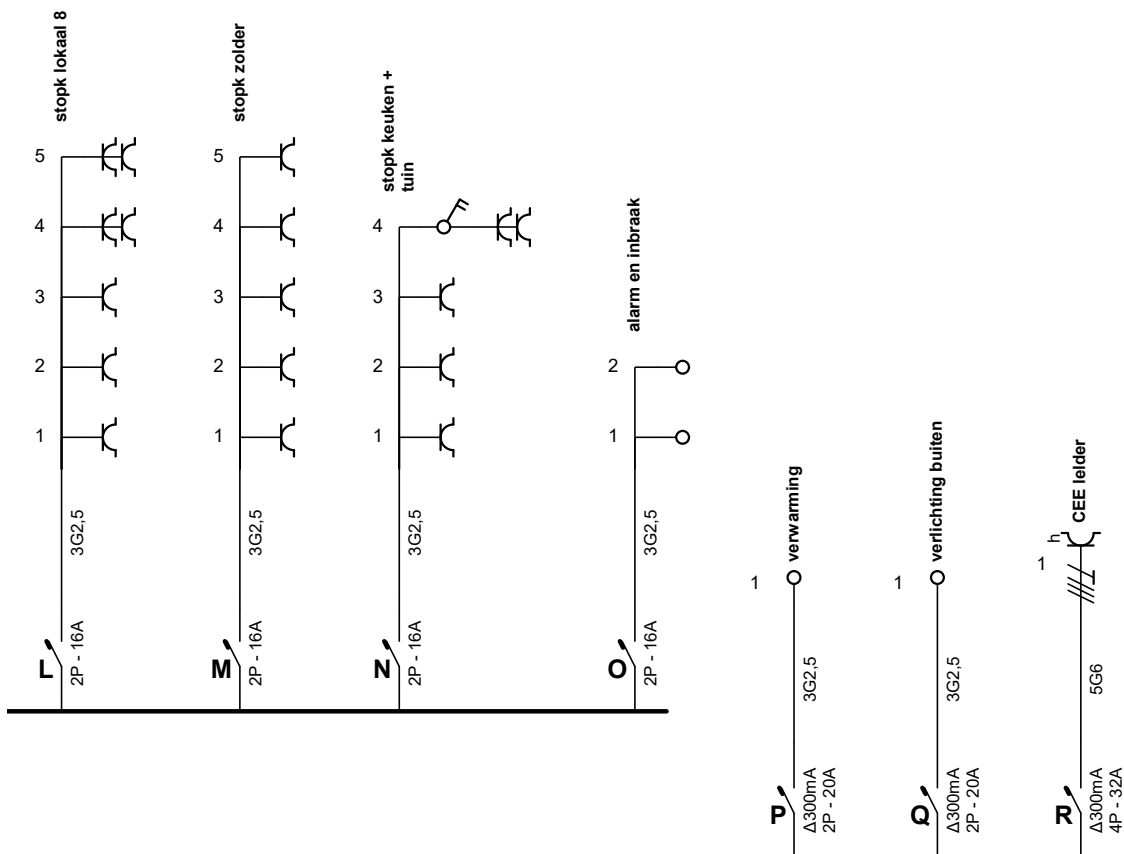
Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
 Huis Hellemans
 Strijdersstraat 14
 2650 Edegem

Installateur
 Ecotech-Plasmans
 Ooststatiestraat 162
 2550 Kontich
 Tel.: 03 457 09 63 GSM: 0476 56 70 10
 e-mail: ecotechbvba@live.com - joeri.plasmans@telenet.be
 BTW BE 0810.830.225

p. 1/3
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker: Danny Van Loon
 Datum: 22/12/2017
 PV nr.: 4939458
 Handtekeng

Erkend Organisme

O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Huis Hellemans
 Strijdersstraat 14
 2650 Edegem

Installateur

Ecotech-Plasmans
 Ooststatiestraat 162
 2550 Kontich
 Tel.: 03 457 09 63 GSM: 0476 56 70 10
 e-mail: ecotechbvba@live.com - joeri.plasmans@telenet.be
 BTW BE 0810.830.225

p. 2/3

Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

HS	Hoofddiff
DIF1	
A	verl drukknoppen , gevel vooraan
B	verl gelijkvloers, terras
C	verl 1e verdieping
D	verl zolder
E	verl kelder
F	belinstallatie
G	boiler
DIF2	
H	stopk kelder
I	stopk lokaal 1/2/3/hal
J	stopk lokaal 4/6/zijingang
K	stopk lokaal 9/10
L	stopk lokaal 8
M	stopk zolder
N	stopk keuken + tuin
O	alarm en inbraak
P	verwarming
Q	verlichting buiten
R	CEE lelder

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14
2650 Edegem

Installateur

Ecotech-Plasmans
Ooststatiestraat 162
2550 Kontich
Tel.: 03 457 09 63 GSM: 0476 56 70 10
e-mail: ecotechbvba@live.com - joeri.plasmans@telenet.be
BTW BE 0810.830.225

**p. 3/3
Lijst Kringen**

3 x 400V + N ~ 50Hz